


高浜原発4号機が停止

中性子急減を検知、緊急に

原子力規制庁による
と、運転中の関西電力

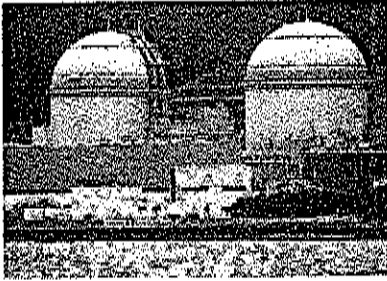

高浜原発3号機（左）
運転中）と自動停止し
た4号機（福井県高浜
町）（2016年撮影）

高浜原発4号機（福井
県高浜町）で、30日午
後3時20分ごろ、原子
炉内の中性子が急減し
たことを検知する警報
が出て、原子炉が緊急
停止しました。関電が
原因を調べています。
規制庁によると、原
子炉の冷却は正常に行
われており、放射線量
を測るモニタリングポ
ストなどの値にも影響
は出ていないといいま

す。高浜4号機は19
85年に運転を開始。
昨年12月に営業運転を
再開していました。